



## Instruktion för Larmindikator 230V

Installation skall utföras av behörig elektriker

### Väggmontage

Snäpp loss fronten genom att trycka in snäppet på kanten och vik upp fronten.

### Utanpåliggande






Vid behov, borra hål med diameter 20 mm och montera medföljande kabelgenomföring.

Skruva lådan på lämplig plats med 4 st skruvar (medföljer ej).


Montera tillbaka och skruva fast inredningen med de två medföljande skruvarna. Snäpp sedan tillbaka fronten.

### Infälld

Skruva fast inredning i befintlig väggdosa. Snäpp fast fronten.

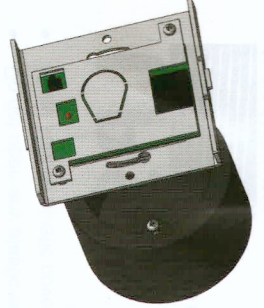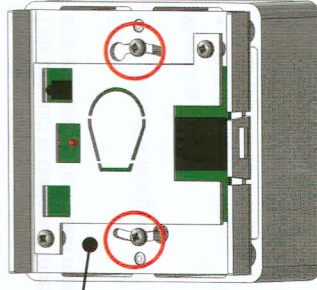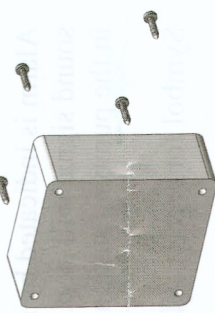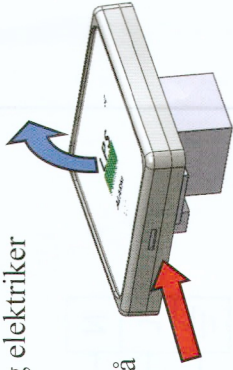

## Larmindikator LPS 230V

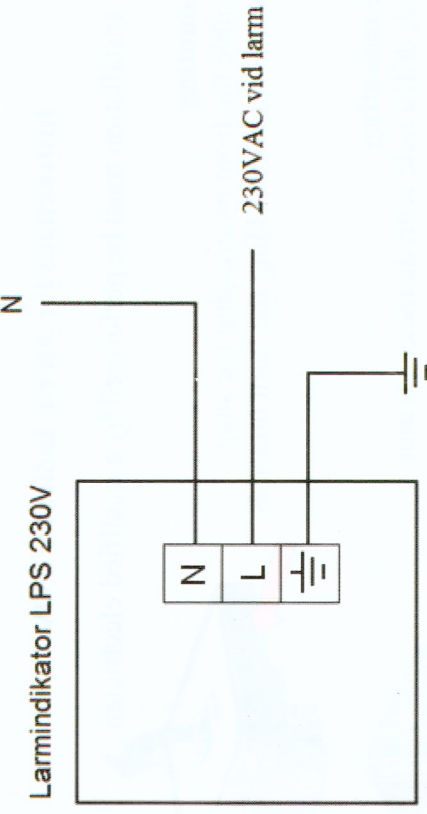

Om apparatlådan är inkopplad över jordfelsbrytare så skall nolledaren från larmindikator anslutas till samma nollplint som apparatlådan.

Vid larm av ges ljud- och ljussignal. Genom att trycka på kvittensknappen stängs ljudsignalen av. Ljussignalen kommer dock att blinka tills vätskenivån i pumpstationen är under larmnivå.

Symbol för kvittens

### Normer

#### Elsäkerhet

Denna produkt är konstruerad för att uppfylla de väsentliga kraven i Lågspänningsdirektivet LVD 2006/95/EC och verifiering har skett mot tillämpliga delar av standarden IEC-61010-1

#### EMC

Denna produkt är konstruerad för att uppfylla de väsentliga kraven EMC 2004/108/EC.

### Varning

- 911201 Larmindikator LPS 230V innehåller elektroniska kretsar och skall därför sorteras som elektronikskrot vid kassering.
- 911201 Larmindikator LPS 230V är endast tänkt att användas i torr inomhusmiljö och skall ej utsättas för extrem värme, kyla eller fukt.
- 911201 Larmindikator LPS 230V får bara installeras av behörig elektriker till starkströmssystem.
- Öppna ej kåpor och annat så länge larmet är anslutet till något starkströmssystem.
- Se till att alla plastkåpor är ordentligt monterade innan larmet tas i bruk.



Skandinavisk  
Kommunalteknik AB  
www.kommunalteknik.se

